



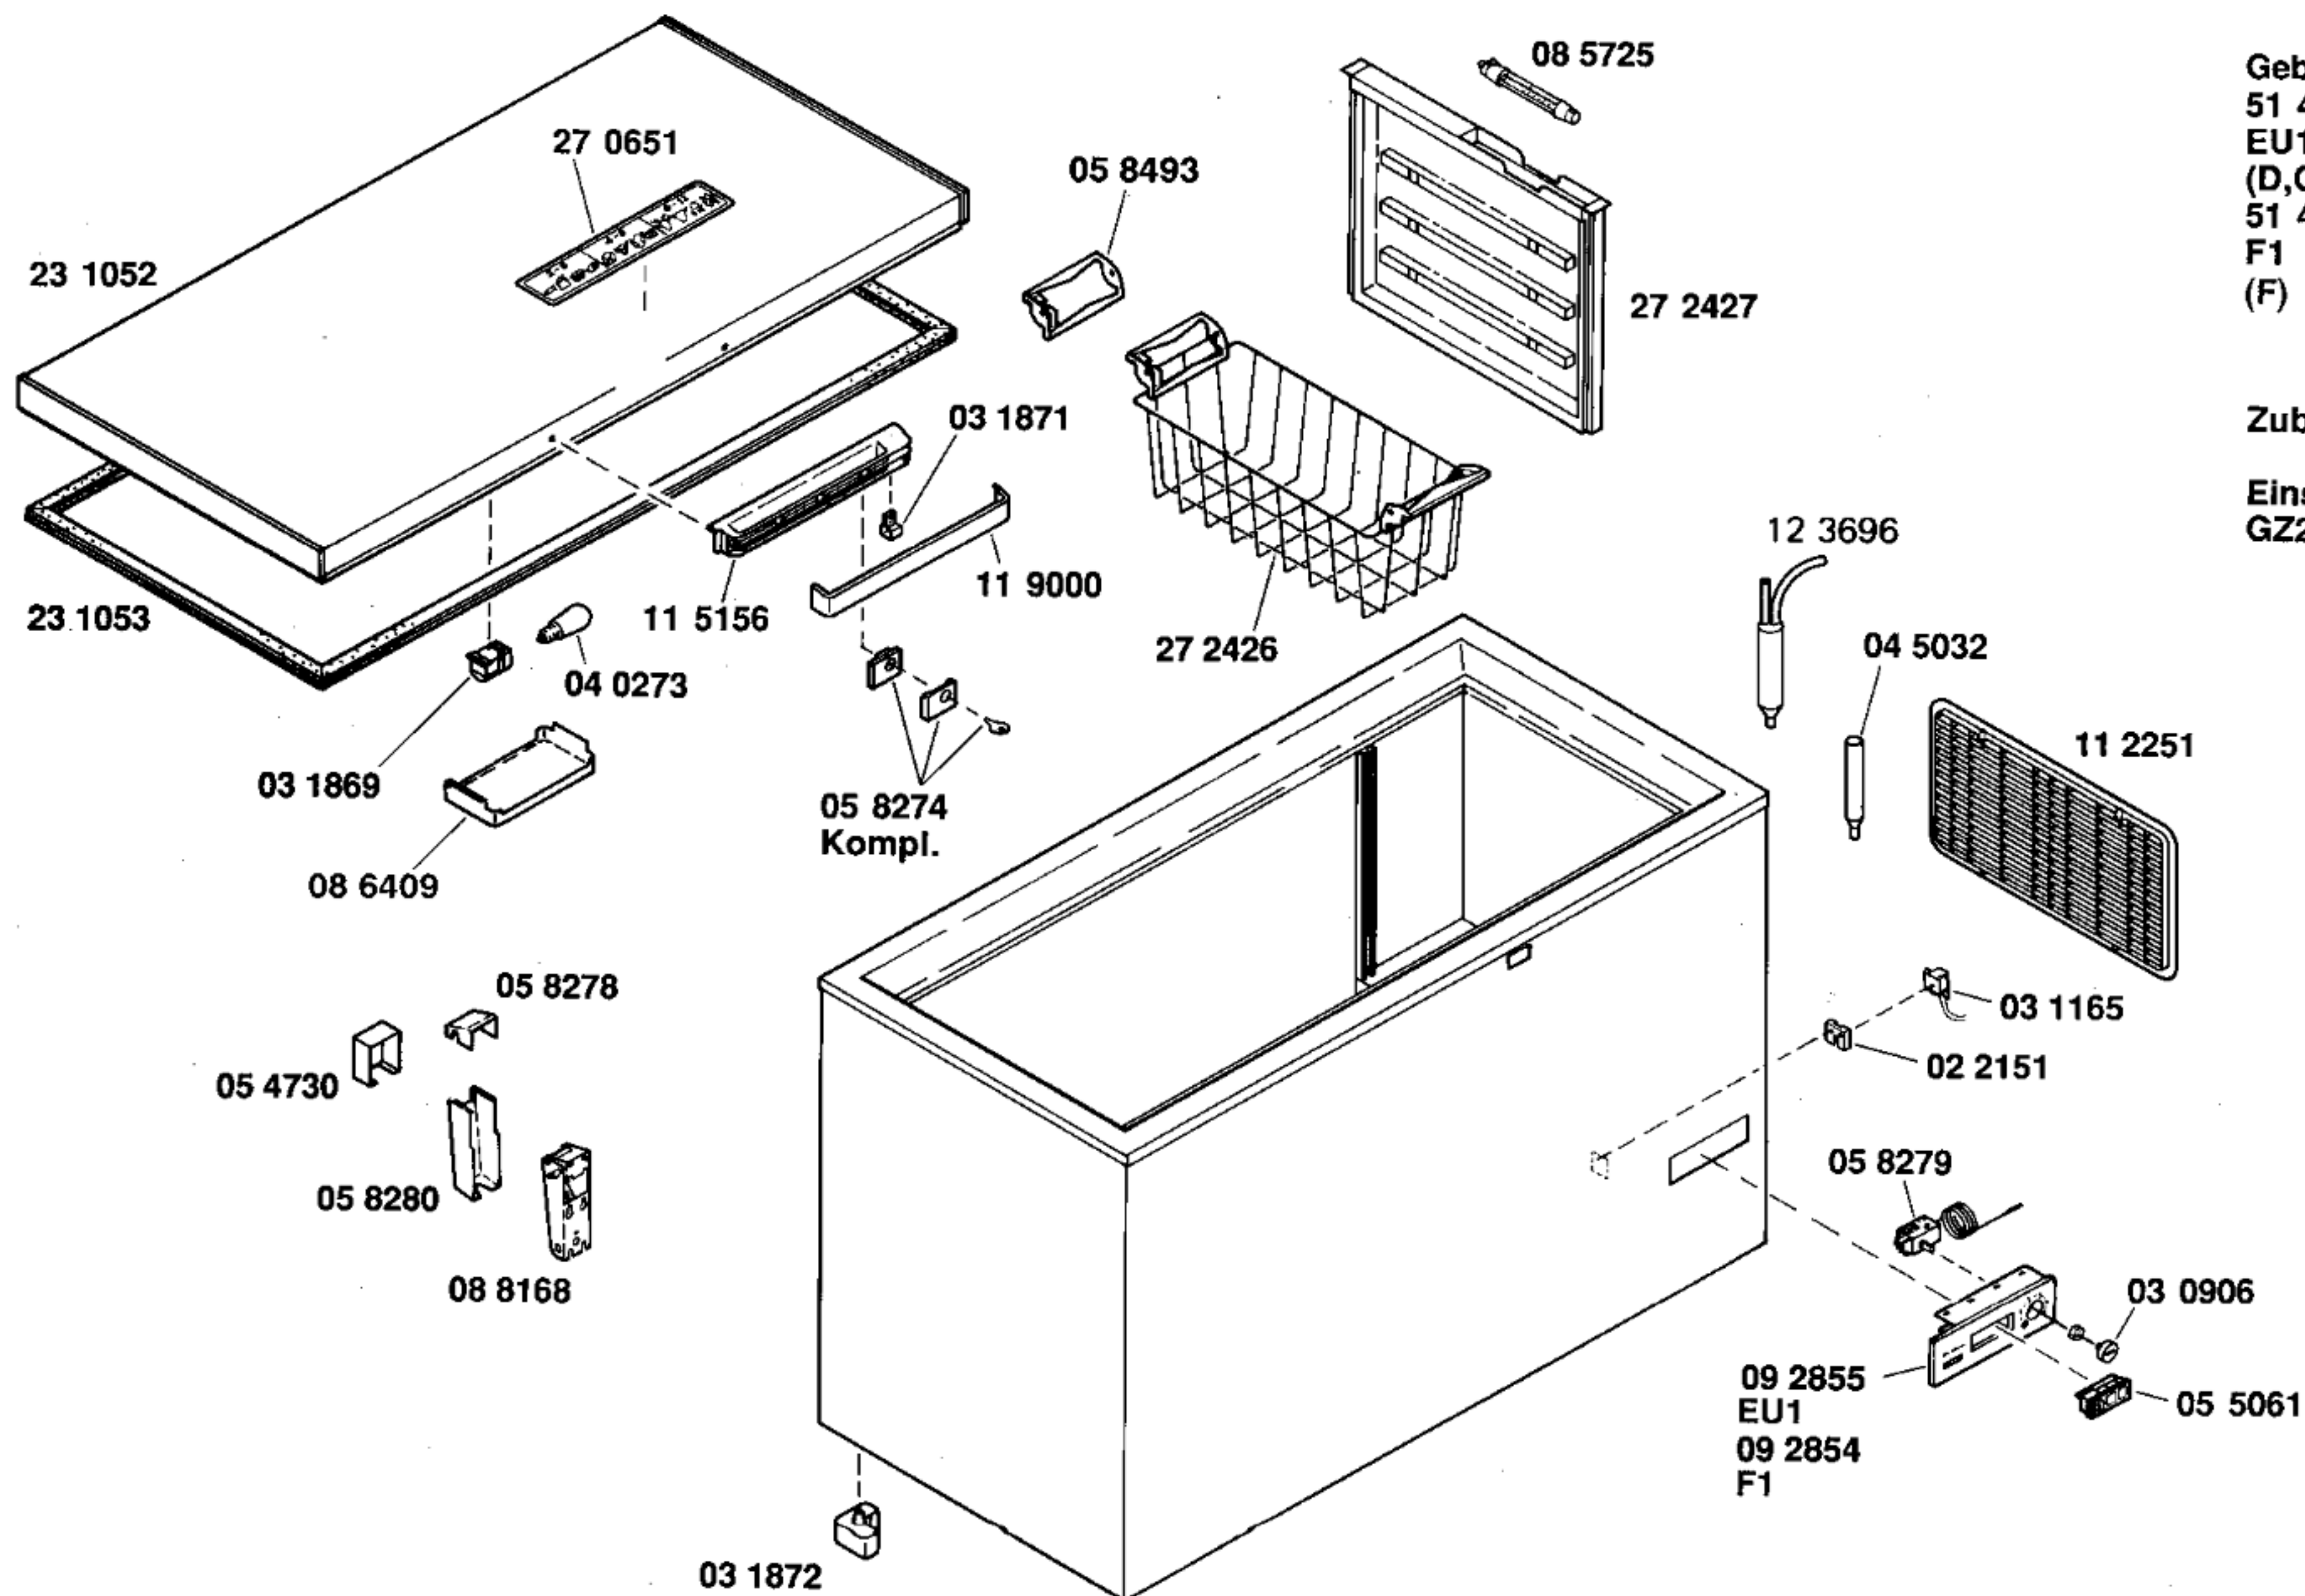

Gebrauchsanweisungen
51 4580
EU1
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)
51 4581
F1
(F)

Zubehör:

Einsatzkorb
GZ20050

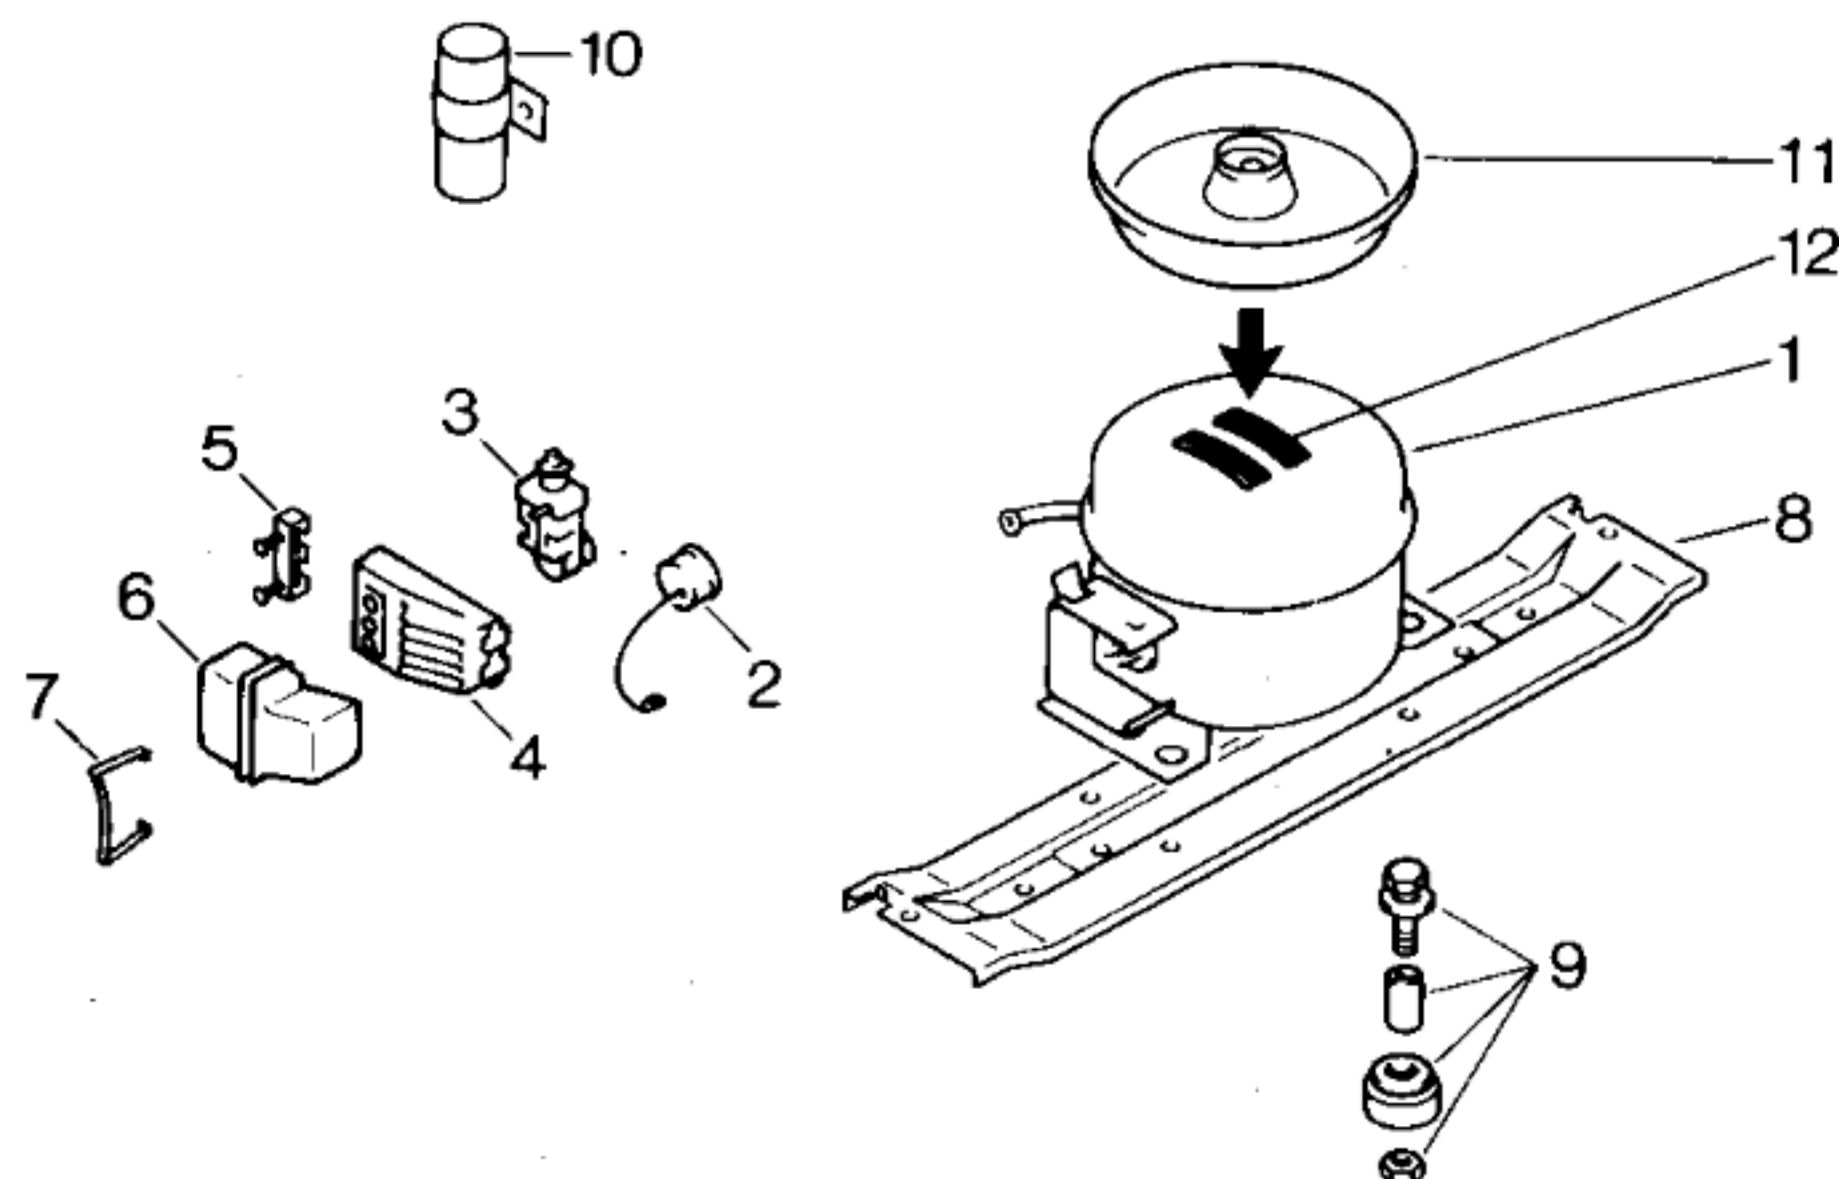

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Zanussi
Typ/Type		E80101A
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	1450
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A	10,5
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin. Ω	10,9
	Hi/aux Ω	43,0

Temp.-Regler/Thermostat		Danfoss
Typ/Type		077B2017
Reglerstellung/Position		kalt warm
Schaltwerte/Switching values/	„ein“ $^{\circ}\text{C}$	-27 -16
Valeurs de commutation	„aus“	-33 -22
(„abtauen“ od.)	„alarm“	-24 -13


Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	240
--------------------------------	-----	---	-----

Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	145
---	---	-----

Pos.	Zanussi
	E80101A
1	14 0341
2	02 7407
3	02 7408
4	04 0055
5	
6	
7	
8	
9	05 0166
10	
11	
12	

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

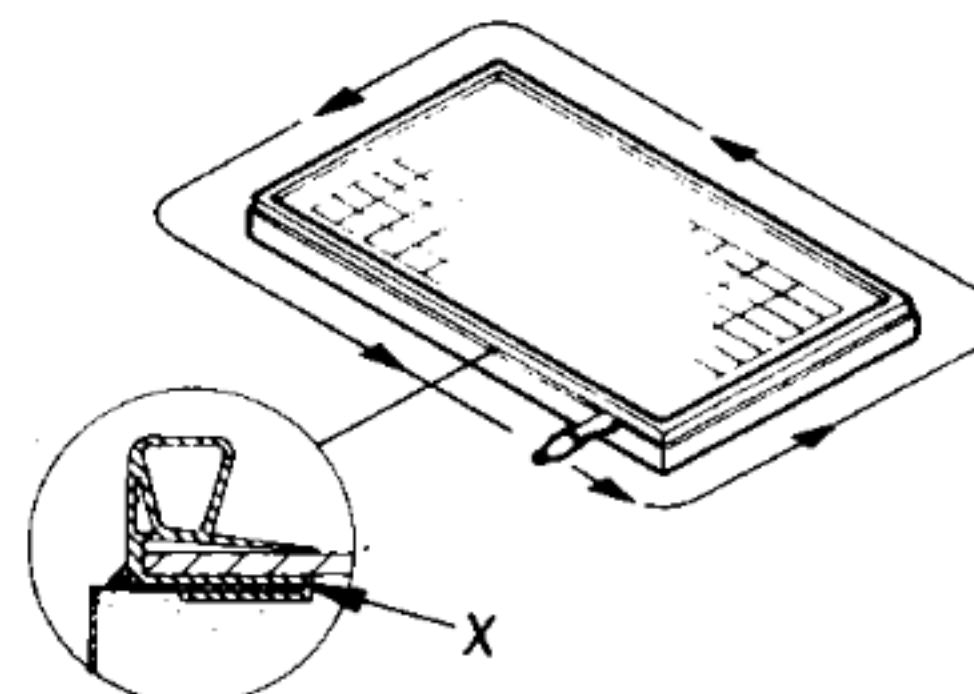

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

