


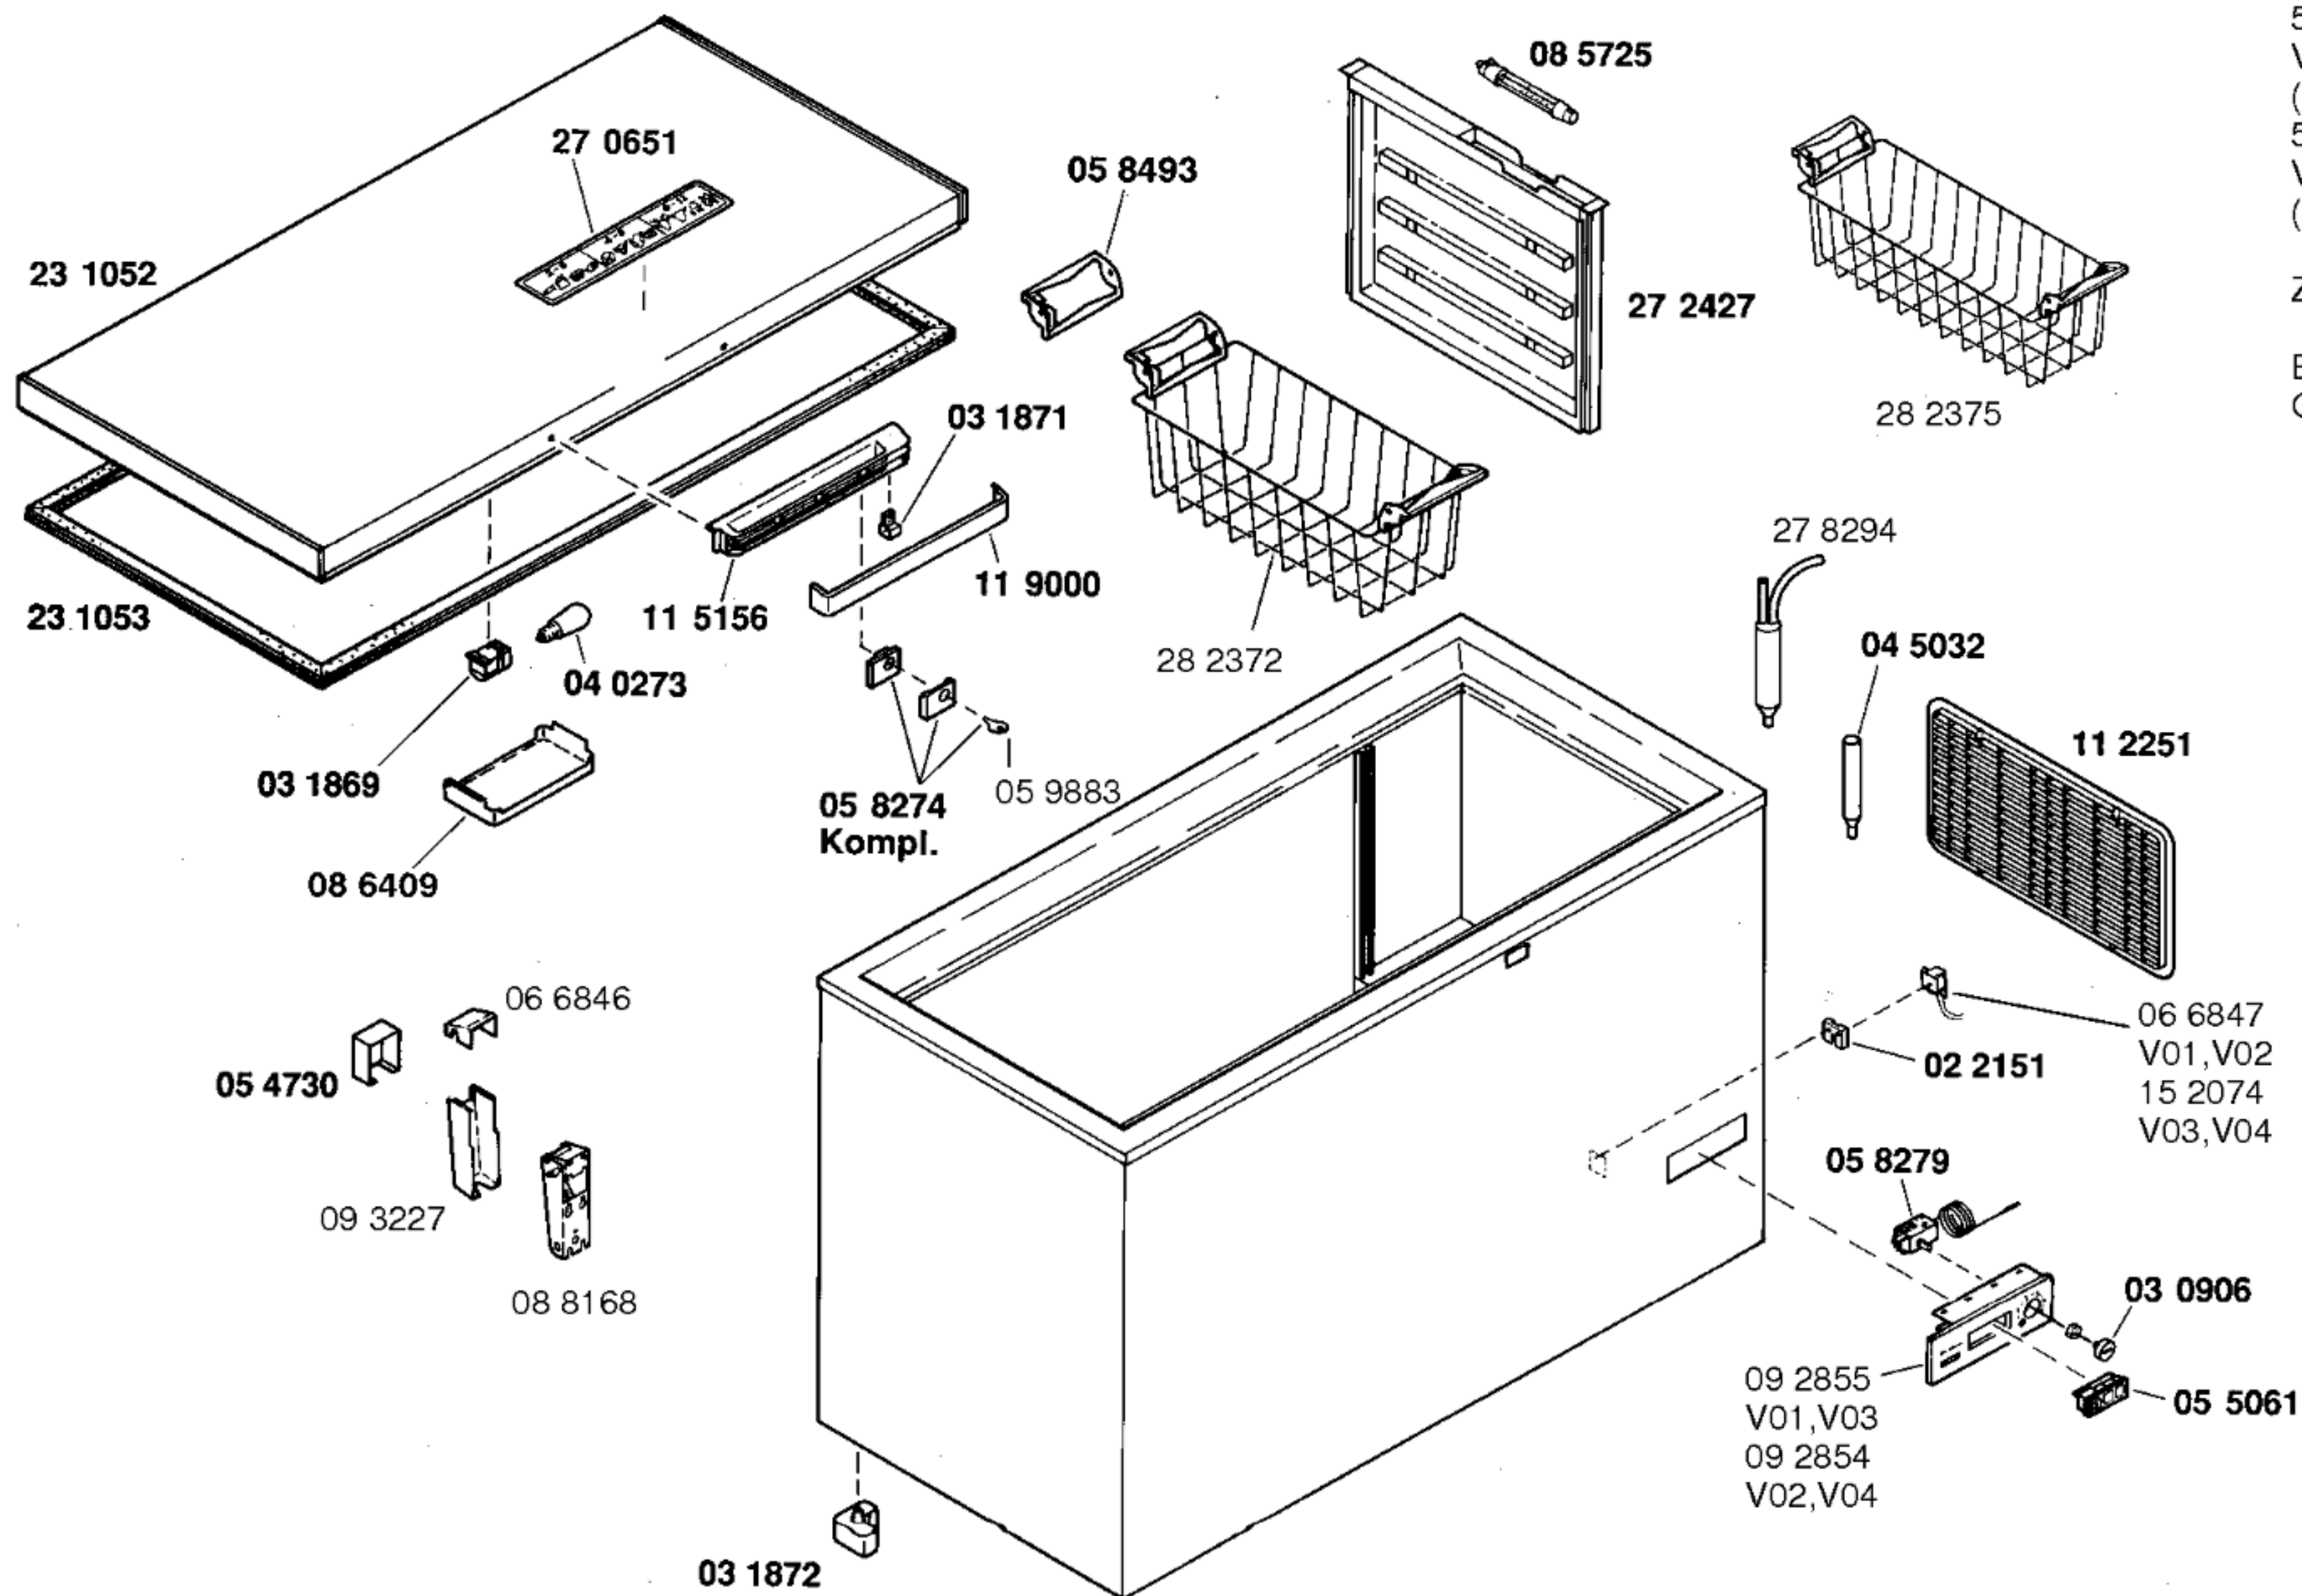

Gebrauchsanweisungen

51 4580

V01,V03

(D,GB,F,I,NL,SF,DK)

51 4581


V02,V04

(F)

Zubehör:

Einsatzkorb

GZ20050

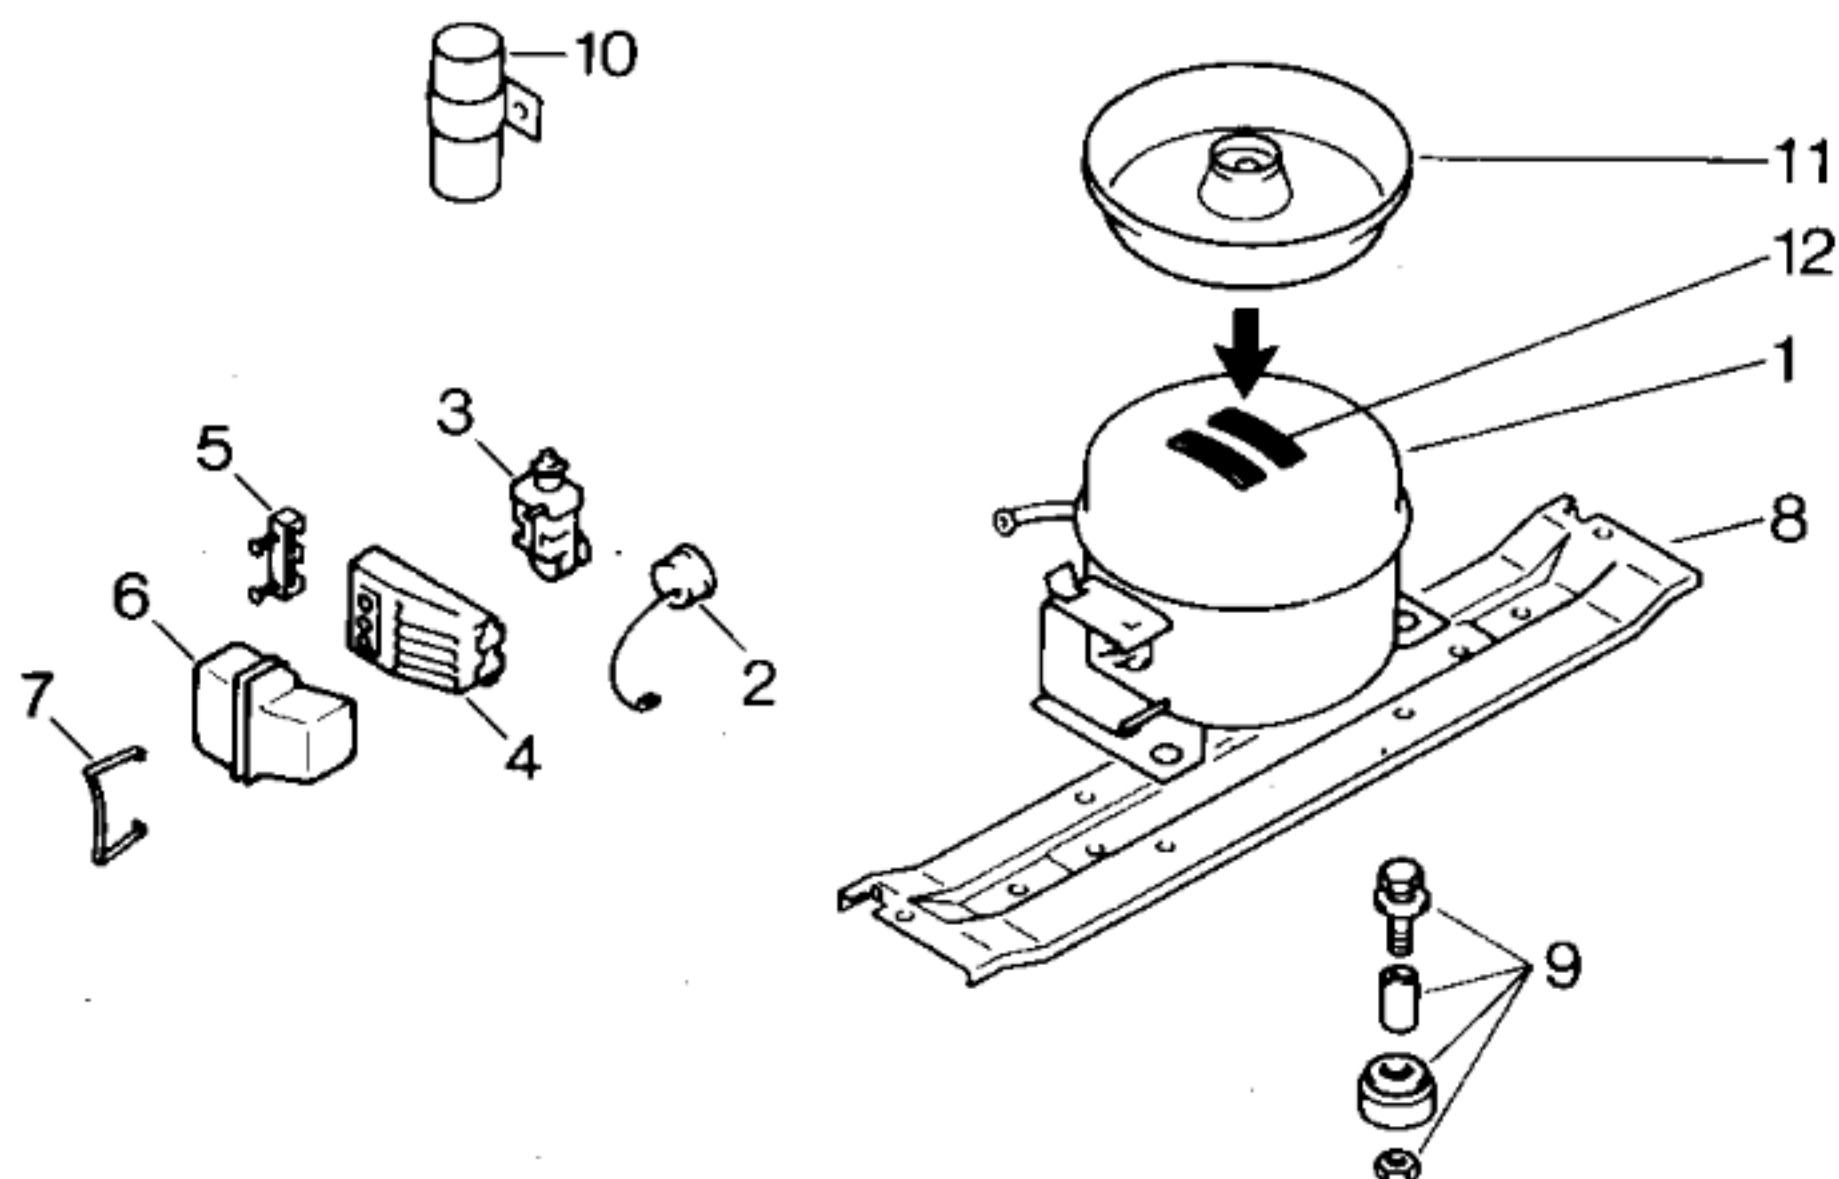

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur	Zanussi	Danfoss	
Typ/Type	E80101A	FR 7,5 A	
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	1450	1250
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage	A	10,5	9,6
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin. Ω	10,9	14,3
	Hi/aux Ω	43,0	13,7


Temp.-Regler/Thermostat	Danfoss		
Typ/Type	077B2017		
Reglerstellung/Position	kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein“	°C	
Valeurs de commutation	„aus“		
(„abtauen“ od.)	„alarm“		
		-27	-16
		-33	-22
		-24	-13

Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	240		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	145			

	V01,V02	V01,V02	V03,V04
Pos.	Zanussi	Danfoss	Zanussi
	E80101A	FR 7,5 A	E80101
1	14 0341	14 1051	
2	02 7407		
3	02 7408	06 6864	06 9773
4			06 9771
5	04 0055	09 3242	
6			06 9772
7			
8			
9	05 0166	05 0166	05 0166
10			
11			
12			

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

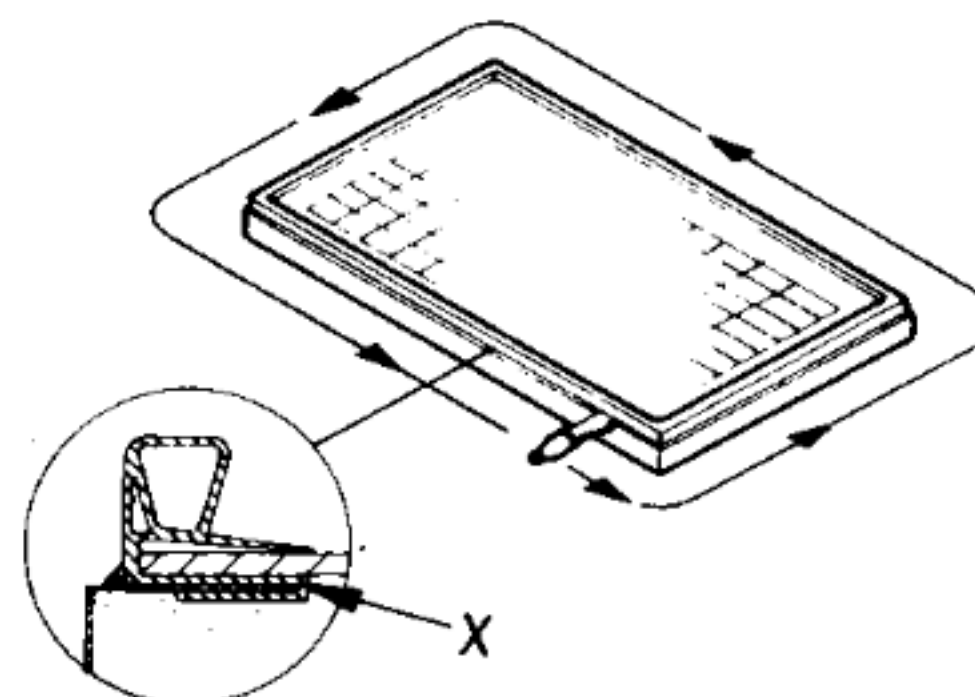

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

